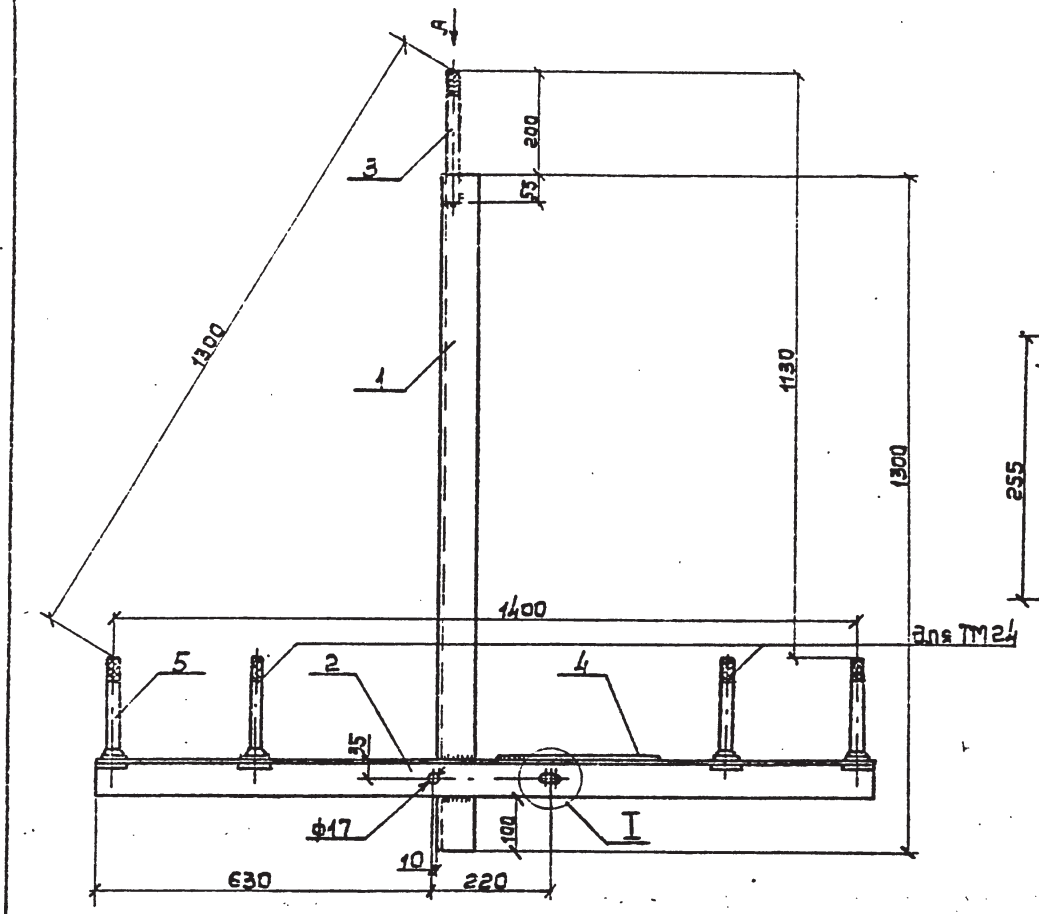

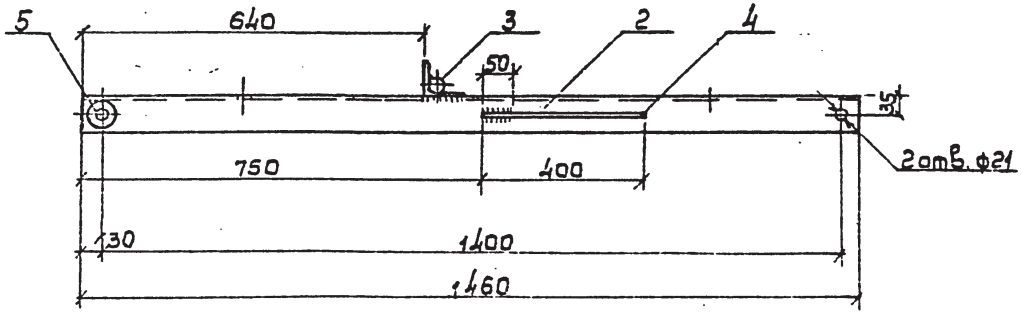

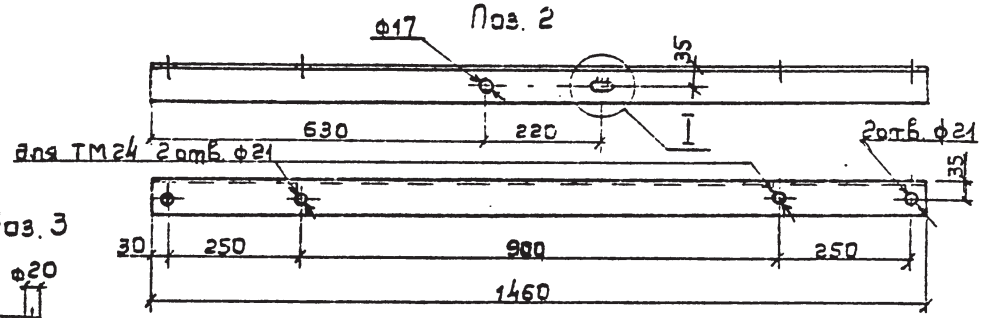

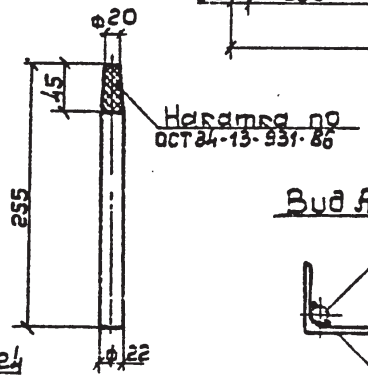



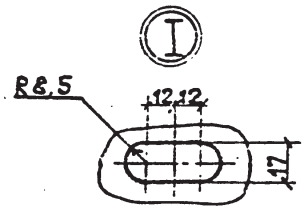

Марка	Масса кг
ТМ1	17,2
ТМ24	18,6

Поз.	Наименование	Кол. на марку ТМ1	Кол. на марку ТМ24	Примечание
	Детали			
1	Уголок 70×70×5 ГОСТ 8509-86	1	1	7,0 кг
2	Уголок 70×70×5 ГОСТ 8509-86	1	–	7,85 кг
	Уголок 70×70×5 ГОСТ 8509-86	–	1	7,85 кг
3	Круг 22 ГОСТ 2590-71	1	1	0,76 кг
4	Круг 10 ГОСТ 2590-71	1	1	0,18 кг
	Стандартные изделия			
5	Штырь Ш-20-2-К-30			
	ОСТ 34-13-931-86	2	4	

1. Допускается приварка штырей Ш20-2-С (поз. 5).
2. Вместо штырей Ш-20-2 допускается применение круга ф22 (поз. 3 докум. 3.407.1-143.8.9 вариант – 01).

Нач. отд.	Кулыгин	
Н. контр.	Сапнева	
ГИП	Назаров	
Ст. инж.	Шагаров	
Ст. инж.	Степанова	

3.407.1-143.8.1

Траверса ТМ1, ТМ24

Стадия	Масса	Масштаб
Р	см. табл.	1:10

Лист | Листов 1

СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

23413-09